




Art. 19 DLH/DPP 54/2009

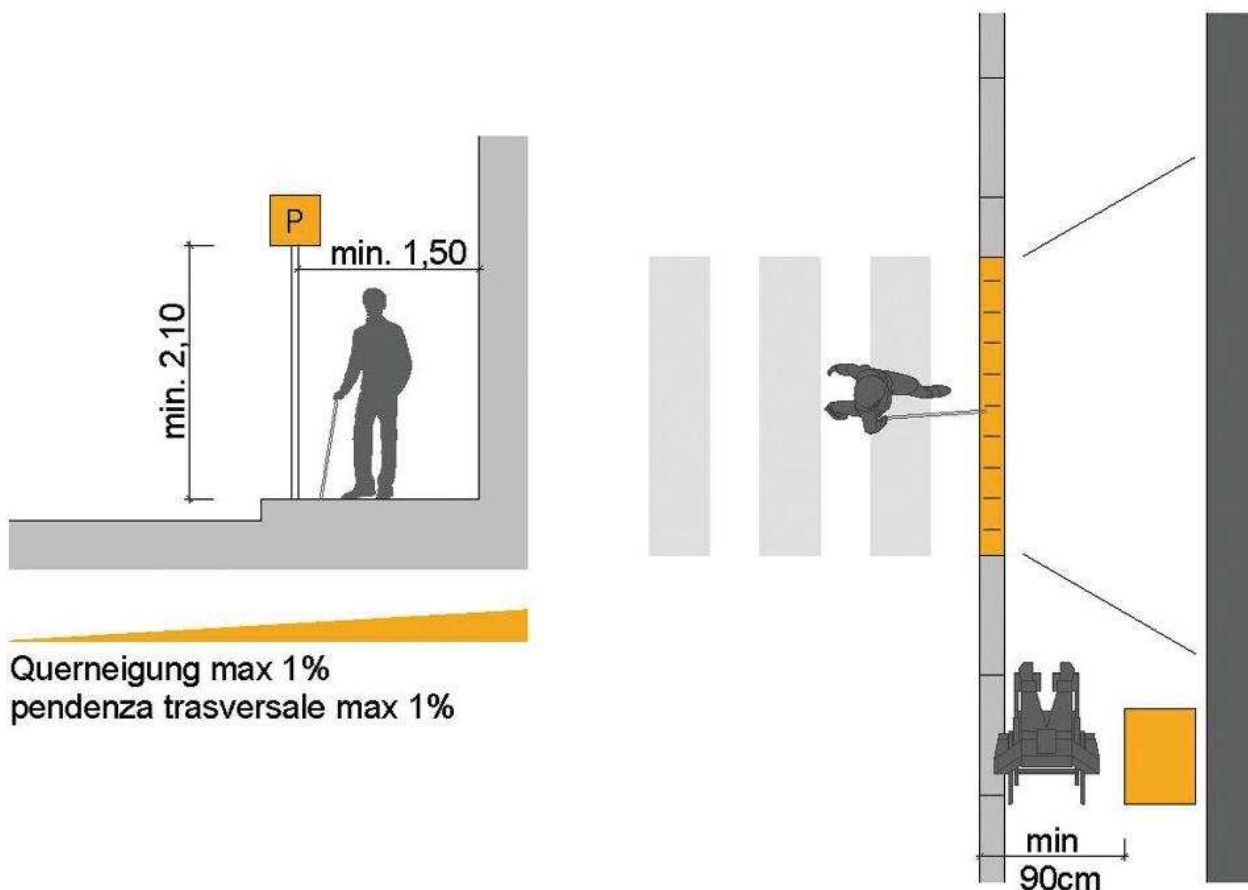

Querneigung max 1%
pendenza trasversale max 1%

Benutzbare Gehwege müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

- B= min 1,50m nach Abzug von herausragenden Gegenständen, Fahrzeugen und Hindernissen
- Für eine H= min 2,10m vom Boden muss der Gehweg frei von herausragenden Gegenständen jeglicher Art sein.
- Die Querneigung der Gehwege darf 1% nicht überschreiten.
- Die Übergänge müssen durch Farb- und Materialwechsel gekennzeichnet sein.
- Bei Bauarbeiten oder Verengungen kann die lichte Breite auf 90cm reduziert werden.

I percorsi accessibili rispettano le seguenti caratteristiche:

- L= min 1,50m al netto di sporgenze, veicoli e ingombri
- Devono essere evitati oggetti sporgenti di qualsiasi tipo per alt.= 2,10m dal piano calpestabile
- La pendenza trasversale del percorso pedonale non deve superare il 1%.
- Le intersezioni debbono essere opportunamente segnalate tramite cami di materiale e colore.
- In caso di lavori in corso o strozzature sono ammesse restrizioni fino a una larghezza minima di 90cm.