




Art. 20, Art. 30 DLH/DPP 54/2009

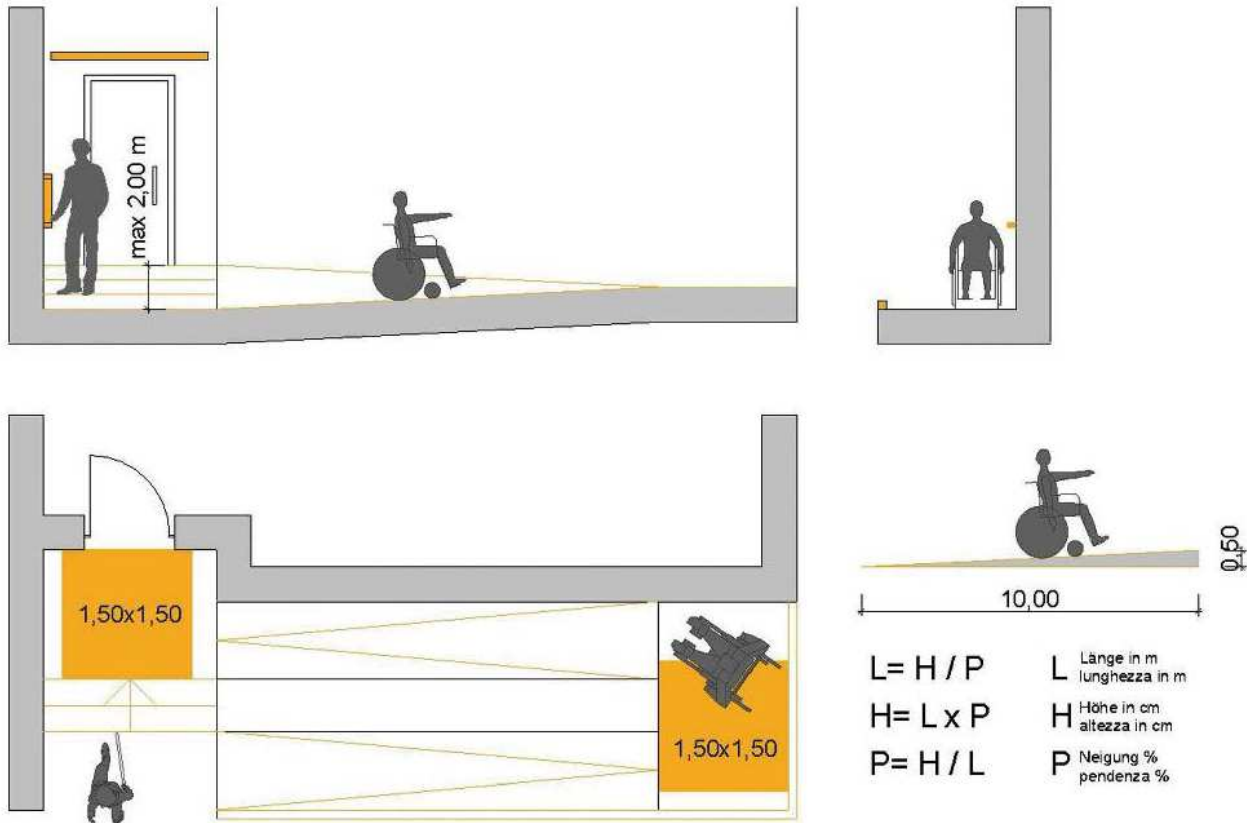

Höhenunterschiede und Neigung:

Maximaler Höhenunterschied: 2,00m

Neubauten: Neigung max 5%, bei nachgewiesener Unmöglichkeit 8%

Umbauten/ Anpassungsarbeiten: Neigung max. 8%

Rampenbreite:

90 cm in Privatgebäuden oder Wohngebäuden

150 cm bei Aussenrampen an öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Bereichen

90 cm bei Strecken unter 3m oder wenn die Rampe eine Treppe ergänzt

Abwicklung und Wendefläche:

Alle 10 Laufmeter, sowie am Anfang und Ende der Rampe muss eine Bewegungsfläche von 1,50x1,50m vorgesehen werden.

Weiteres:

Bei Gebäudezugängen ist eine Überdachung von 1,50m vorzusehen.

Ein seitlicher Handlauf in H=0,95cm und ein Randabweiser mit H= 10cm sind vorzusehen.

Dislivelli e pendenze:

dislivello max. superabile tramite rampa: 2,00m

nuova costruzione: pendenza max 5%, in caso di dimostrata impossibilità 8%

Ristrutturazione/ adeguamento: pendenza max. 8%

Larghezza rampe:

90 cm in edifici privati e edifici residenziali

150 cm per rampe esterne in luoghi pubblici o aperti al pubblico

90 cm per rampe inferiori ai 3 m di lunghezza o se affiancate da una scala

Sviluppo e spazi di manovra:

Ogni 10m di lunghezza deve essere previsto uno spazio di manovra di 1,50x1,50m, così come alle partenza e alla fine della rampa.

Inoltre da rispettare:

Sugli accessi degli edifici c'è da prevedere una copertura di 1,50m.

Ci sono da prevedere un corrimano laterale su un'alt. =95cm e un cordolo di un'alt.=10cm.